
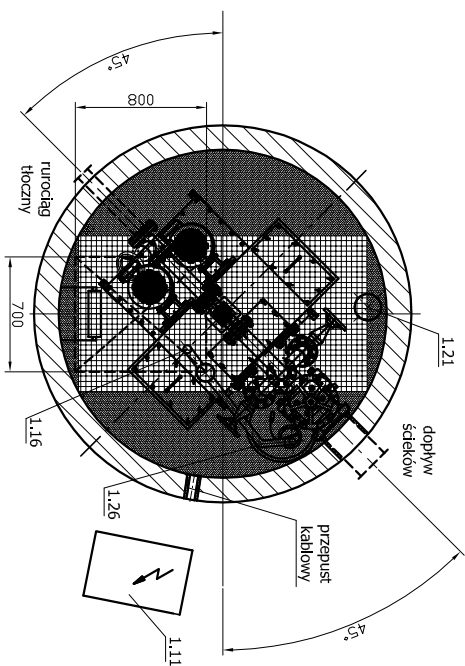


Zabudowa tłoczni ścieków TSA.1.40 w komorze betonowej  
Minimalna wewnętrzna średnica komory: Ø2000mm

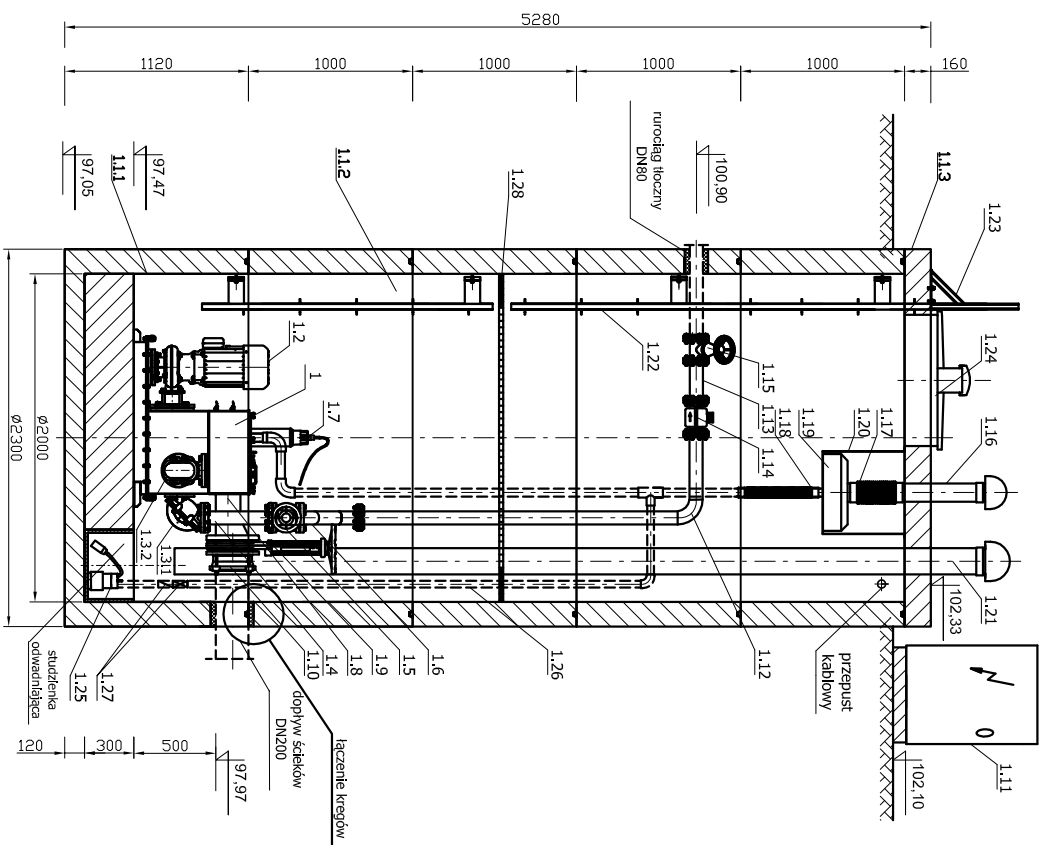

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Inżynieria" S.C.  
62-510 Konin ul. Wiśniowa 8

Obiekt	Sieć kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie – Etap IV		Faza	projekt budowlany
Tytuł rys.	przebieg przepompowni ścieków nr VI		Data	IX 2008
Investor	Gmina Strzałkowo	Skala	1:47	
Autor projektu	Andrzej Malinaki upr.nr WKP/0253/PWOS/05 specjalność instalacyjna sanitarna	Podpis	Nr rys.	
Sprawdził	mgr inż.Kazimiera Łaszewicz upr.JAN 310/8346 /II/85 spec.instałac.-inżynier.-sieci sanitarne	Podpis	27	