
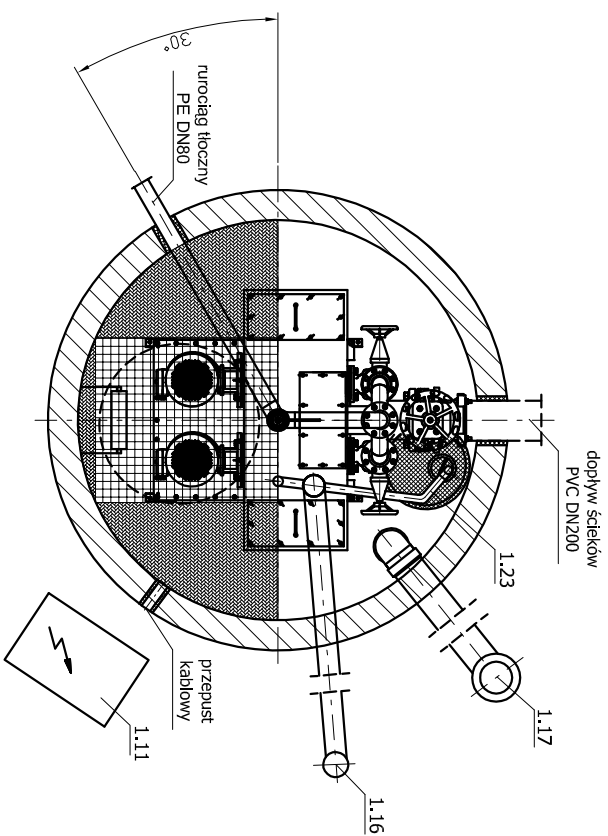


Zabudowa tłoczni ścieków PII w zbiorniku betonowym

Minimalna wewnętrzna średnica komory: $\varnothing 2000\text{mm}$

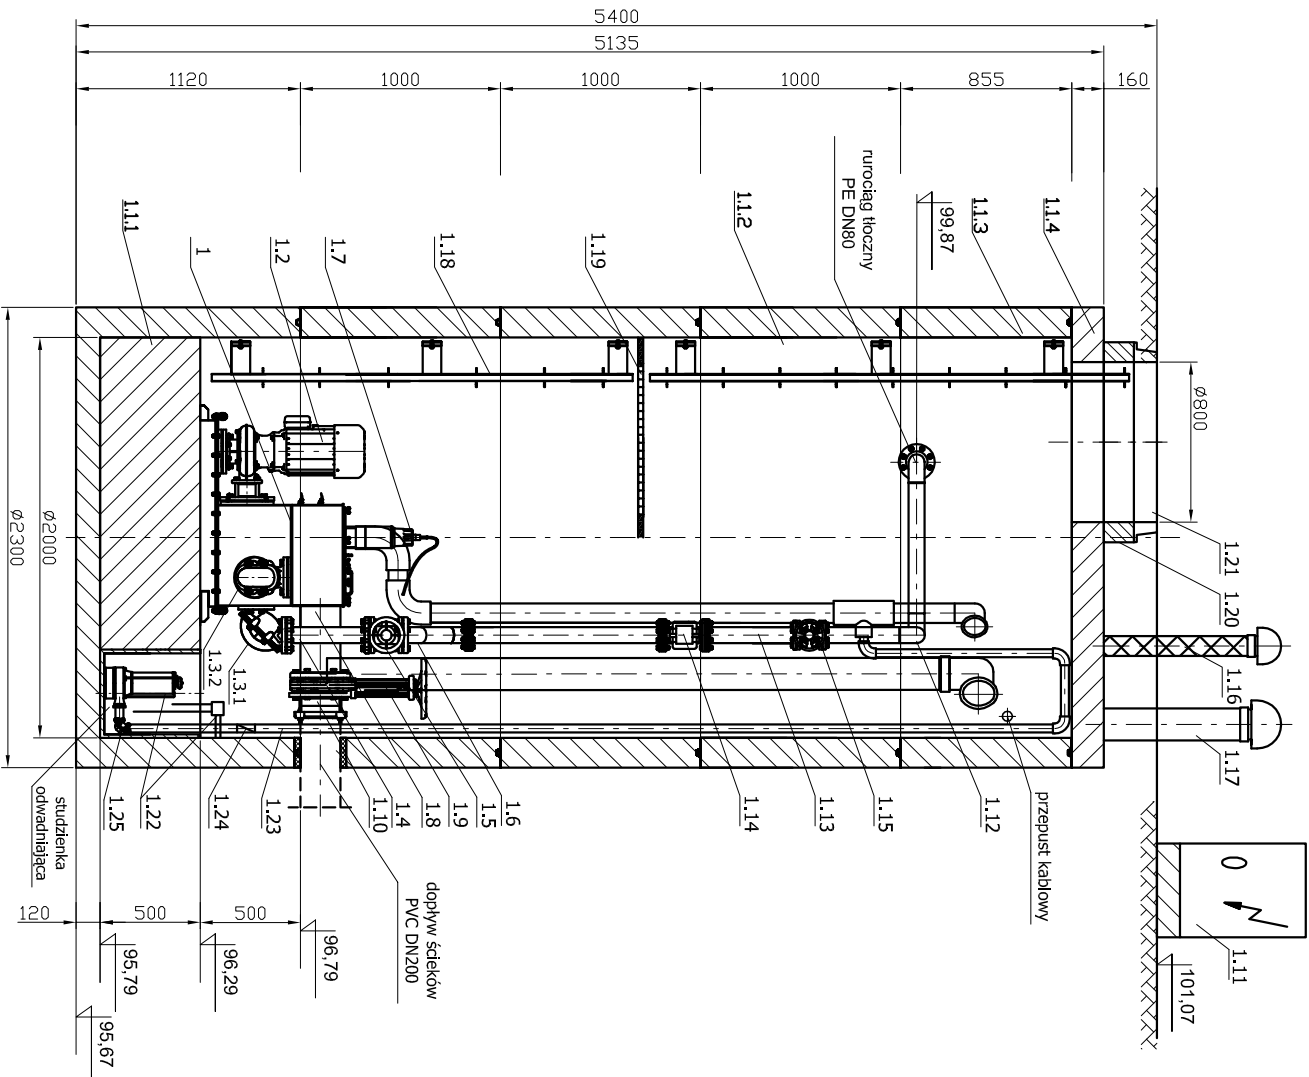

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Inżynieria" S.C.			
62-510 Konin ul. Wiśniowa 8			
Obiekt	Sieć kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie – Etap IV		Faza
Tytuł rys.	przekroje przepompowni ścieków nr II		projekt budowlany
Investor	Gmina Strzałkowo		Data
			IX 2008
Autor projektu	Andrzej Molński upr.nr WKP/0253/PWOS/05 specjalność instalacyjno sanitarna	Podpis	Nr rys.
Sprawdził	mgr inż. Kazimiera Łaszewicz upr.ŁAN 310/8346 /II/85 spec.instalac.-inżynier.-sieci sanitarne	Podpis	8
			Skala